

令和 6 年度

1 各月ごとの投入台数及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
生し尿	台	866	822	803	928	874	778	893						5,964
	kℓ	2,251.28	2,039.76	1,960.28	2,328.71	2,262.95	1,948.33	2,244.50						15,035.81
浄化槽汚泥	台	286	332	349	356	220	307	331						2,181
	kℓ	805.83	896.25	934.49	983.11	602.92	850.77	926.45						5,999.82
計	台	1,152	1,154	1,152	1,284	1,094	1,085	1,224	0	0	0	0	0	8,145
	kℓ	3,057.11	2,936.01	2,894.77	3,311.82	2,865.87	2,799.10	3,170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,035.63

2 環境測定結果

(1) 放流水水質分析結果(毎月測定)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度	pH	5.8~8.6	6.5	6.4	6.6	6.9	6.2	6.8	6.0					
生物学的酸素要求量	mg/L	5以下	0.8	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.8	1.2					
化学的酸素要求量	mg/L	30以下	4.0	9.1	6.4	5.1	11.0	6.6	9.2					
浮遊物質	mg/L	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
窒素含有量	mg/L	10以下	2.9	4.6	3.6	3.4	7.0	6.3	5.0					
燐含有量	mg/L	1以下	0.07	0.13	0.10	0.07	0.07	0.06	0.06					
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	100以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満					
色度	度	30以下	7.4	13	10	8.5	16.0	9.0	12.0					
採取日			4月9日	5月10日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月8日					

(2) 悪臭測定結果(年1回測定)

ア 敷地境界線の地表における悪臭(1号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	10月	
			風上	風下
アンモニア	ppm	1以下		
メチルメルカプタン	ppm	0.002以下		
硫化水素	ppm	0.02以下		
硫化メチル	ppm	0.01以下		
二硫化メチル	ppm	0.009以下		
トリメチルアミン	ppm	0.005以下		
アセトアルデヒド	ppm	0.05以下		
プロピオンアルデヒド	ppm	0.05以下		
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.009以下		
イソブチルアルデヒド	ppm	0.02以下		
ノルマルバレリルアルデヒド	ppm	0.009以下		
イソバレリルアルデヒド	ppm	0.003以下		
イソブタノール	ppm	0.9以下		
酢酸エチル	ppm	3以下		
メチルイソブチルケトン	ppm	1以下		
トルエン	ppm	10以下		
スチレン	ppm	0.4以下		
キシレン	ppm	1以下		
プロピオン酸	ppm	0.03以下		
ノルマル酪酸	ppm	0.001以下		
ノルマル吉草酸	ppm	0.0009以下		
イソ吉草酸	ppm	0.001以下		
臭気指数		12以下		
採取日				

イ 排出口における悪臭(2号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	10月
アンモニア	ppm	2以下	
メチルメルカプタン	ppm	0.004以下	
硫化水素	ppm	0.06以下	
硫化メチル	ppm	0.05以下	
二硫化メチル	ppm	0.03以下	
トリメチルアミン	ppm	0.02以下	
アセトアルデヒド	ppm	0.1以下	
プロピオンアルデヒド	ppm	0.1以下	
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	0.03以下	
イソブチルアルデヒド	ppm	0.07以下	
ノルマルバレールアルデヒド	ppm	0.02以下	
イソバレールアルデヒド	ppm	0.006以下	
イソブタノール	ppm	4以下	
酢酸エチル	ppm	7以下	
メチルイソブチルケトン	ppm	3以下	
トルエン	ppm	30以下	
スチレン	ppm	0.8以下	
キシレン	ppm	2以下	
プロピオン酸	ppm	0.07以下	
ノルマル酪酸	ppm	0.002以下	
ノルマル吉草酸	ppm	0.002以下	
イソ吉草酸	ppm	0.004以下	
臭気指数		23以下	
採取日			

ウ 排出口において規制の対象となる特定悪臭13物質(2号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	10月
アンモニア	Nm3/h	69以下	
硫化水素	Nm3/h	1.4以下	
トリメチルアミン	Nm3/h	0.35以下	
プロピオンアルデヒド	Nm3/h	3.5以下	
ノルマルブチルアルデヒド	Nm3/h	0.63以下	
イソブチルアルデヒド	Nm3/h	1.4以下	
ノルマルバレールアルデヒド	Nm3/h	0.63以下	
イソバレールアルデヒド	Nm3/h	0.21以下	
イソブタノール	Nm3/h	63以下	
酢酸エチル	Nm3/h	208以下	
メチルイソブチルケトン	Nm3/h	69以下	
トルエン	Nm3/h	690以下	
キシレン	Nm3/h	69以下	
採取日			

エ 放流水の排出口における規制基準(3号規制)の測定結果

項目	単位	基準値	10月
メチルメルカプタン	mg/L	0.007以下	
硫化水素	mg/L	0.02以下	
硫化メチル	mg/L	0.07以下	
二硫化メチル	mg/L	0.1以下	
臭気指数		28以下	
採取日			

(2) 騒音測定結果(年1回測定)

項目	単位	基準値	10月			
			境界①	境界②	境界③	境界④
朝 6時～8時 (6時00分～7時15分)	dB	60以下				
昼間 8時～18時 (10時8分～12時3分)	dB	65以下				
夕 18時～21時 (19時4～20時14)	dB	60以下				
夜間22時～翌6時 (22時1分～23時41分)	dB	50以下				
測定日						


※( )内に測定時間を表示しています。

(3) 振動測定結果(年1回測定)

項目	単位	基準値	10月			
			境界①	境界②	境界③	境界④
昼間 8時～19時 (10時8分～12時3分)	dB	60以下				
夜間19時～翌8時 (22時1分～23時42分)	dB	55以下				
測定日						

※( )内に測定時間を表示しています。

【測定位置】

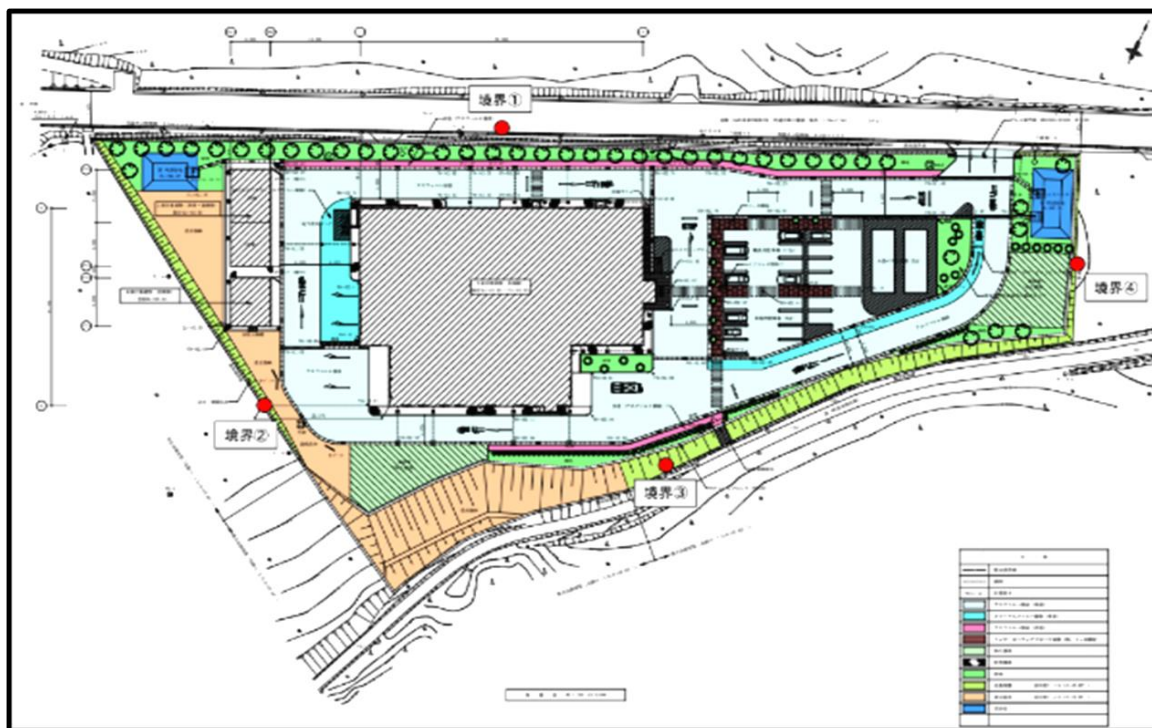

※敷地境界線はおおよその位置関係を示しているため正確なものではありません。